


**СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ АВТОМАТИКИ ДО КОНВЕКТОРІВ
З 3-ДРОТОВИМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 24V ТА ТЕРМОСТАТОМ**

БЕЗ ТЕРМОПРИВОДА



З ТЕРМОПРИВОДОМ

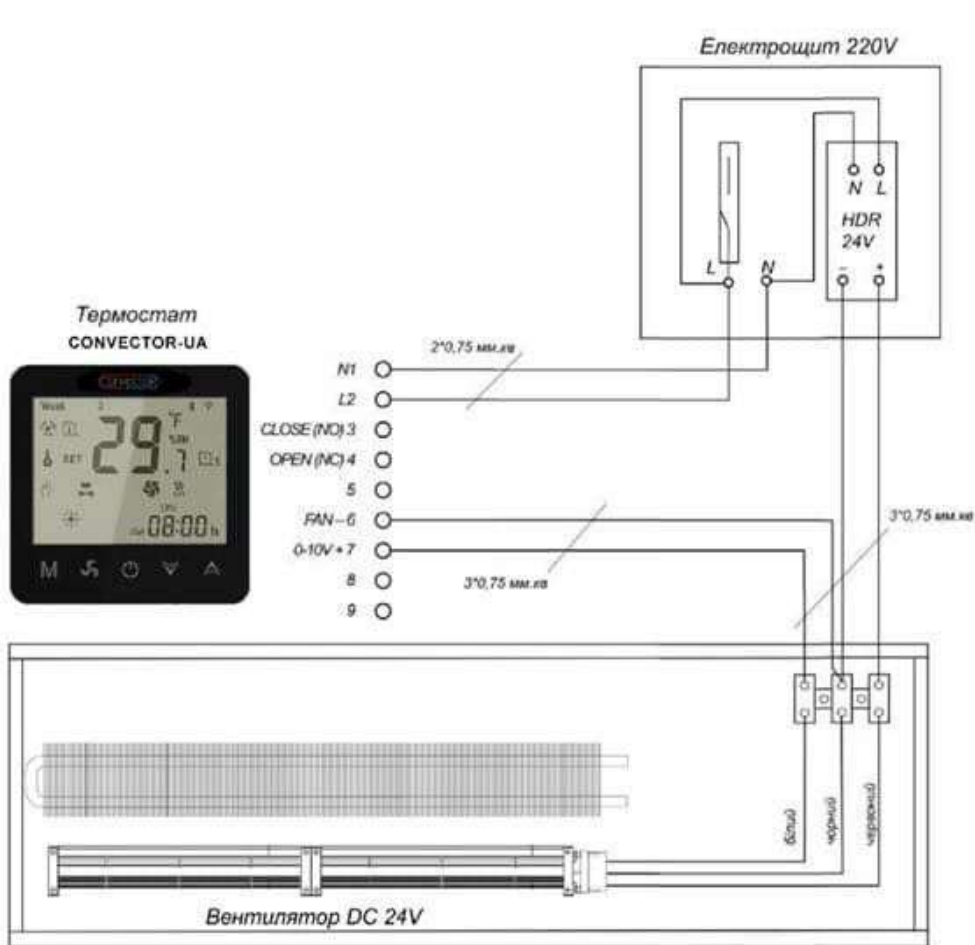